

Acessibilidade a equipamentos de apoio social

Caderno medida

IET

19/5/2024

CST.AES.C ..Acessibilidade a equipamentos de apoio social


Medida: **Acessibilidade a equipamentos de apoio social**

Tipo:	Tipo 2a
Clase DPSIR:	Estado


Descripción:

Este indicador pretende avaliar o grau de accesibilidade da poboación a equipamentos de apoio social, nomeadamente centros sociais e comunitarios, centros de día e de convivio, centro ATL.

Gráfico de contexto:



Ámbitos territoriais:



CST.AES.C ..Acessibilidade a equipamentos de apoio social

Fórmula:
$$\text{Fórmula de cálculo} = \left(\frac{\text{populación localizada a uma determinado distância de um equipamentos de apoio social}}{\text{população total}} \right) * 100$$

Natureza:

Unidades: %

Proceso cálculo:

Considera o nivel de accesibilidade com base na distância de deslocação a pé. É atribuída a cada tipo de equipamento de apoio social um valor de distância preferencial ou máximo acima do qual revela uma baixa accesibilidade.

Tendencia deseada:

Referencias:

Valores de contexto:


Valores de referencia:

Considera-se a distância preferencial percorrida a pé de 600m (ou 5 min) e o limiar de 1000m acima do qual releva uma baixa accesibilidade.

Titulo	Descripcion	Titular	Escala	Perioncidade	Tratamento
accesibilidade_apoio_social		Eixo Atlántico			

CST.AES.C .. Acessibilidade a equipamentos de apoio social

Gráfico:

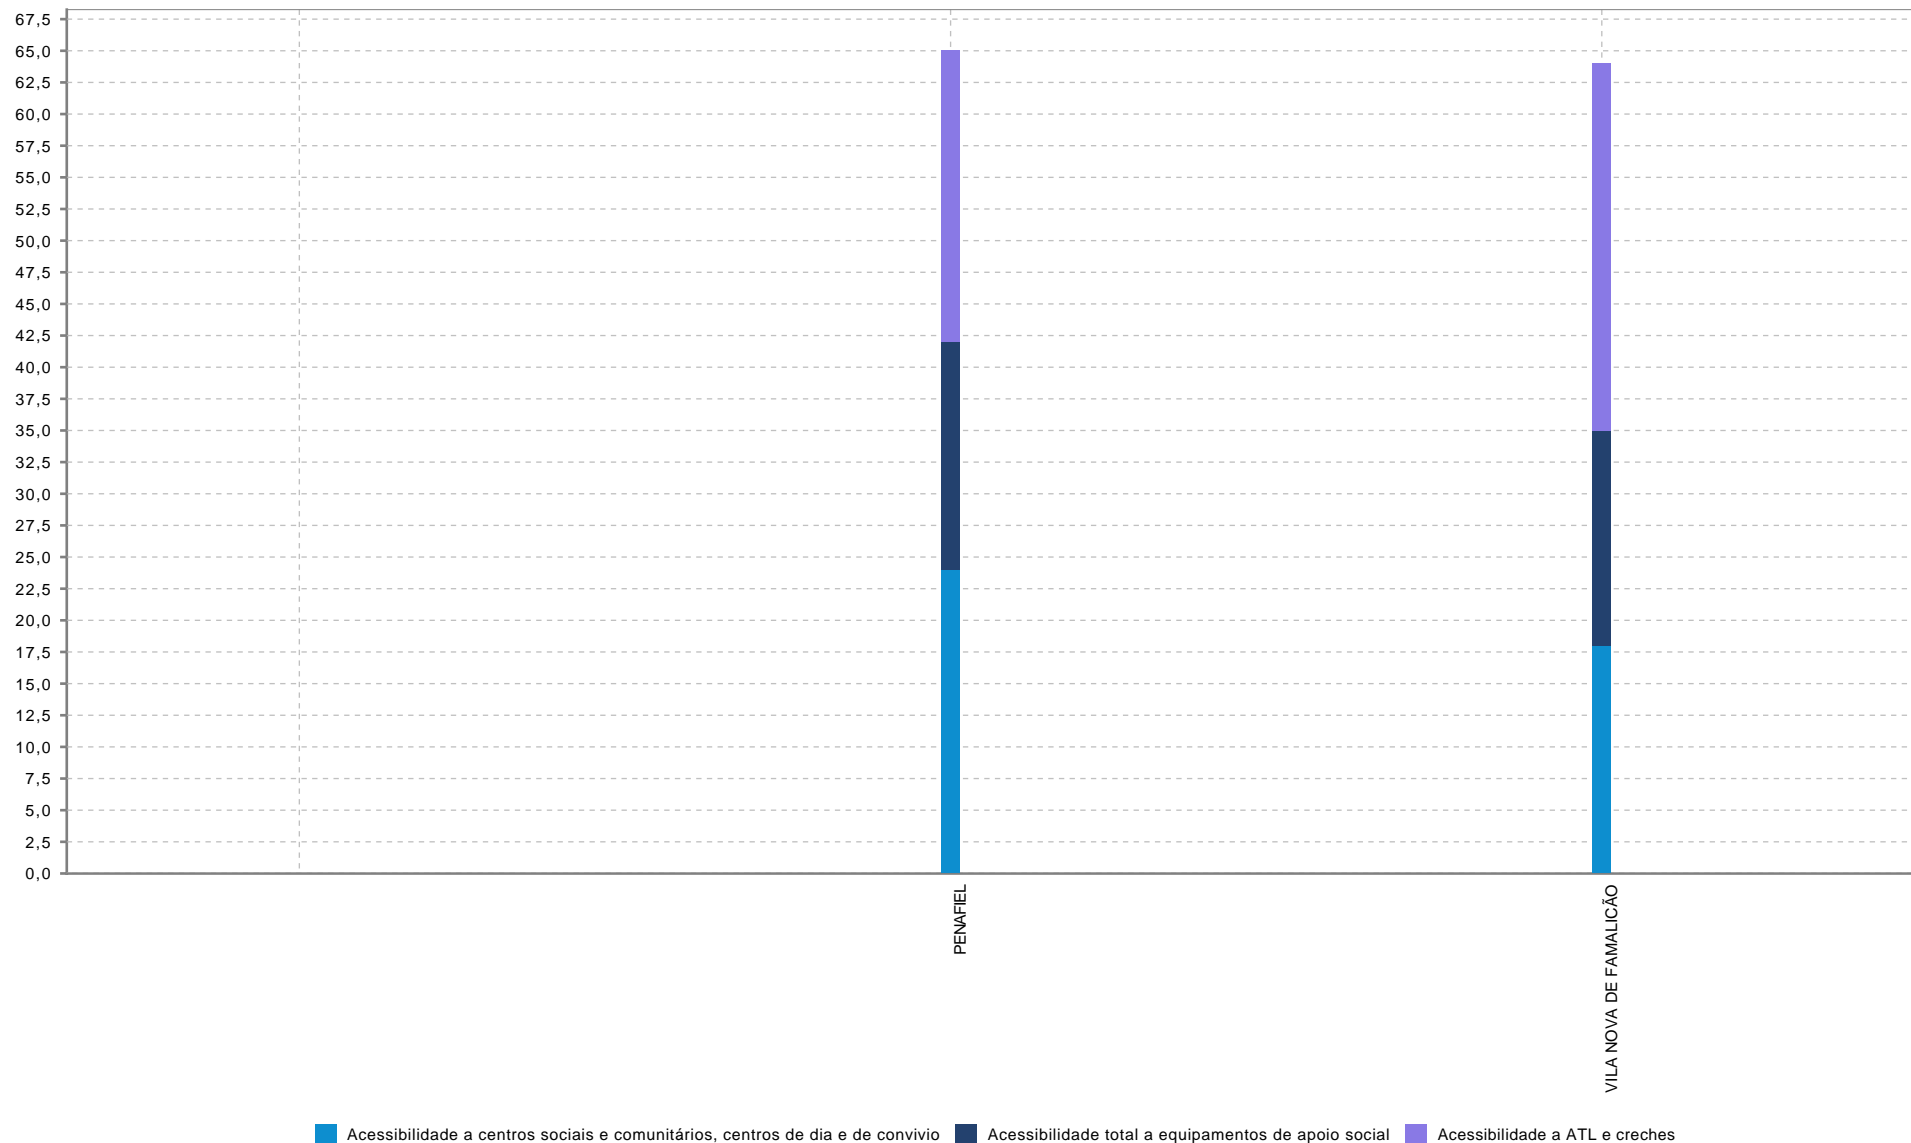



CST.AES.C ..Acessibilidade a equipamentos de apoio social



Estado:

Tendencia:

Bloque Coesión Social - Territorial CST

Subbloque Accesibilidade a equipamentos e servizos AES

Nome **Accesibilidade a equipamentos de apoio social** **CSTAES.29**

NOTAS METODOLÓXICAS

OUTRAS FONTES

Título	Descrición	Titular	Escala	Periodicidade	Tratamento
--------	------------	---------	--------	---------------	------------

REFERENCIAS